


## Direkte forsyning med trykøgning

### Principskitse af etageejendom, hvor der er direkte afregningsforhold til hver boligenhed.

Krav til interne  
rørledningernes  
tekniske bestemmelser  
for fjernvarmelevering.

Før måler  
skal alle rør og  
komponenter  
isoleres i henhold  
til norm.

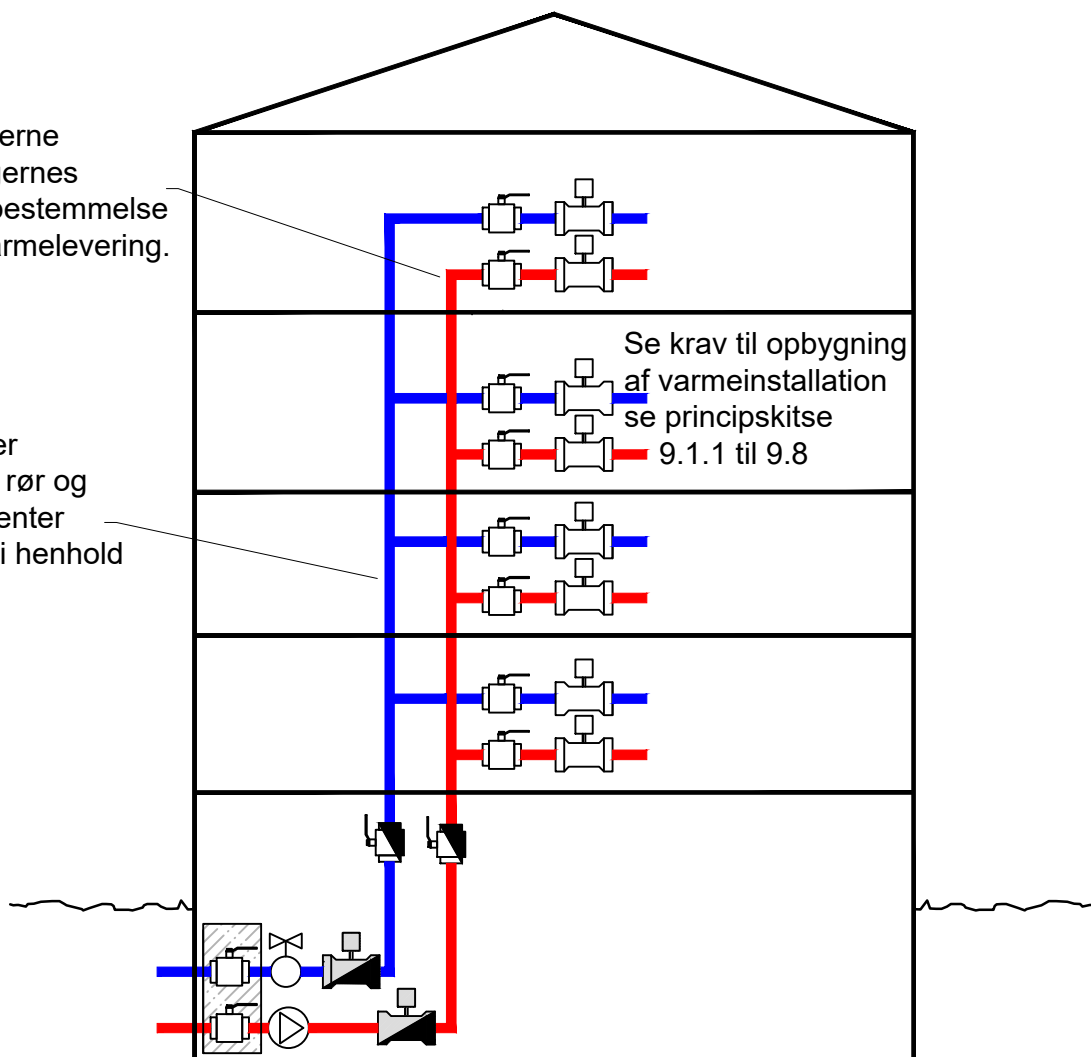

Se krav til opbygning  
af varmeinstallation  
se principskitse  
9.1.1 til 9.8



Affaldvarme Aarhus' entreprisegrænse



Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Affaldvarme Aarhus.



Teknisk varmemåler leveres og vedligeholdes af Affaldvarme Aarhus.



Varmemåleren leveres og vedligeholdes af Affaldvarme Aarhus.



Pumpe leveres og vedligeholdes af kunden. Inden montering kontakt Affaldvarme Aarhus.



Afspæringshaner leveres og vedligeholdes af Affaldvarme Aarhus.



Trykholdeventil leveres og vedligeholdes af kunden. Inden montering kontakt Affaldvarme Aarhus.

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af
<b>AffaldVarme Aarhus</b> <b>Plan og Anlæg</b>		Emne: Principskitse som viser entreprisegrænser i etageejendom	
Tegnet af: ESRA	Dato: 18-05-2017	Godkendt af:	Dato:
Bautavej 1 8210 Aarhus V TLF. 8940 1500		Mål: Ikke målfast	Tegn.nr.: 8.5.1
			Rev.